


24 000 m³/h**CARM GH 10/2/(7)6/17**

1. VÝKRES

STACIONÁRNÍ FILTR PODTLAKOVÝ

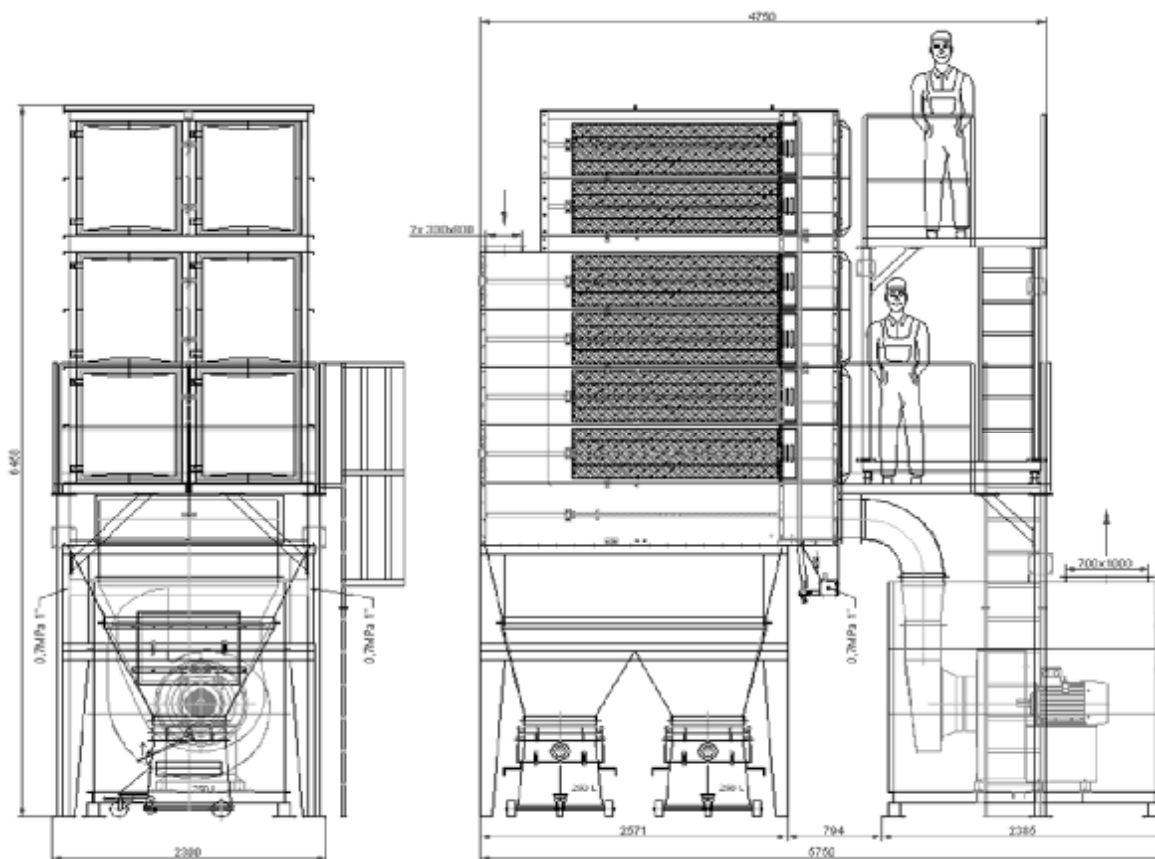

2. TECHNICKÁ DATA

| | | | |
|------------|---------------------------|---|-------------------|
| FILTR | - FILTRAČNÍ PLOCHA | 210 m ² | |
| | - POČET ELEMENTŮ | 120 ks | |
| | - FILTRAČNÍ MÉDIUM | PES / MP | |
| | - ŽIVOTNOST FILTR. MÉDIA | 15000 - 20000 Nhod | |
| | - SPOTŘEBA TLAK. VZDUCHU | 25 - 28 Nm ³ /h, sušený filtrovaný | |
| | - TLAK TLAK. VZDUCHU | 0,6 MPa | |
| | - ZBYTKOVÝ ÚLET - VÝDUCH | 1 - 3 mg/Nm ³ (PIKY) | |
| | - PROSTŘEDÍ UVNITŘ FILTRU | nevýbušné / zóna 20 | |
| | - PROSTŘEDÍ VNĚ FILTRU | nevýbušné / zóna 22 | |
| | - PROVOZNÍ TLAK. ZTRÁTA | 500 - 1000 Pa | |
| VENTILÁTOR | - (Q) DOPRAVNÍ VÝKON | DLE VOLBY VENTILÁTORU | m ³ /h |
| | - (p) CELKOVÝ TLAK | | Pa |
| | - NÁHON | | přímý |
| | MOTOR | | - (P) PŘÍKON |
| MOTOR | - (n) OTÁČKY | ot/min | |
| | - KRYTÍ | IP | |
| | - PROVEDENÍ | | |
| | AOV | - ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ | 275 ms impulz |
| | | 25 s pauza | |
| | - MOŽNOST PŘENASTAVENÍ | ano | |
| | - VSTUPNÍ NAPĚTÍ | 230 V / 50 Hz | |
| | - VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ | 24 V / DC | |

3. PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|--------------------------------|----------|
| - REDUKČNÍ VENTIL S MANOMETREM | na přání |
| - U MANOMETR | ano |
| - TLUMIČ HLUKU | na přání |
| - EL. ROZVADEČ SILOVÝ | na přání |
| - VÝDUCHOVÁ HADICE | na přání |

4. ZAŘÍZENÍ

| | |
|---------------------------------|---------------|
| - CELKOVÁ HMOTNOST | cca 4700 kg |
| - BAREVNÝ ODSTÍN PRÁŠKOVÁ TECH. | RAL 1015 + Zn |

5. ZÁKLADNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

| | |
|------------------------------|------------|
| FILTRAČNÍ TAŠKA | 1750 x 500 |
| EL. ŘÍDÍCÍ DESKA AOV | 20 ND - 20 |
| MEMBRÁNOVÝ VENTIL 2/2 CESTNÝ | 20 ks |

6. PŘÍPOJE

| | |
|--------------------|------------|
| - VSTUPNÍ PŘÍRUBA | 300 / 800 |
| - VÝSTUPNÍ PŘÍRUBA | 700 / 1000 |

**CIPRES FILTR BRNO** s.r.o.

Odsávání a filtrace vzduchu

TEL: +420 546 220 886, FAX: +420 545 229 507, e-mail: cipres@cipres.cz, www.cipres.com